



電源構成・非化石証書の使用状況

当社は実質排出係数ゼロメニュー（供給する電気にかかる二酸化炭素排出量（調整後排出係数とします。）を実質的に0(t-CO₂/kWh)とするプラン）及び排出係数一定値以下メニュー（供給する電気にかかる二酸化炭素排出量（調整後排出係数とします。）を実質的に0.00044(t-CO₂/kWh)以下とするプラン）を一部のお客様に対して販売しており、それ以外のメニューについてがお客様にお届けした電気の電源構成と非化石証書の使用状況及びCO₂排出係数は以下の通りです。

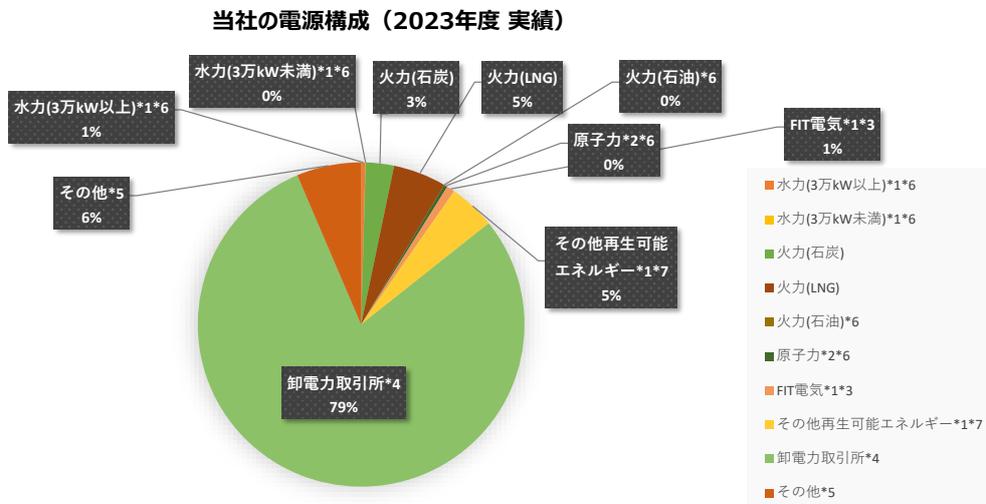

- ※1 この電気のうち、非化石証書を使用していない部分は、再生可能エネルギーとしての価値やCO₂ゼロエミッション電源としての価値を有さず、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO₂排出量を持った電気として扱われます。
- ※2 この電気のうち、非化石証書を使用していない部分は、CO₂ゼロエミッション電源としての価値を有さず、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO₂排出量を持った電気として扱われます。
- ※3 この電気を調達する費用の一部は、当社以外のお客様も含めて電気の利用者が負担する賦課金によって賄われています。
- ※4 この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。
- ※5 他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。
- ※6 0.5%未満のため、端数処理上0%と表示しております。

当社の非化石証書の使用状況（2023年度 実績）*7

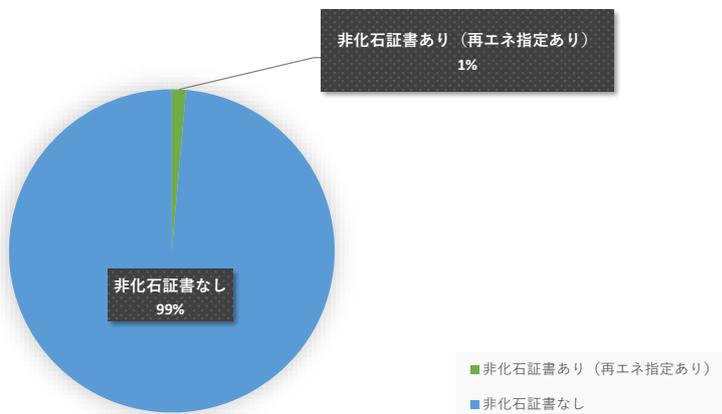

- ※7 非化石証書の使用状況（2023年度）には、2023年1月から2023年12月発電分の非化石証書を充当しています。

当社のCO₂排出係数（2023年度実績）

CO₂排出係数（調整後排出係数）は0.511kg-CO₂/kWh※
 ※「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国に報告した値です。